

指令 尚建四字第

號

今武昌市政委

二十六年八月二十八日社字第一七零二八號呈一件 錄未呈由

呈陸預算書均悉，據稱武昌水電廠電氣用戶日增，

所請添購較驗電表設備，自屬需要，此項應准其購，所

需經費，即在原核定預算三千一百八十元未用款項儘先支用，

不敷之款，准在該廠二十六年年度經常款項備費內商支，

另造追加預算書呈核以清款目，而符原案。原費預算

書費還，仰即轉飭遵照辦理！

此令。

附費還原費預算書三份。

主席費〇〇

財政廳吉費〇〇

建設廳吉費〇〇

核對陳藻洲

印商元

48

查武昌市政處呈轉武昌水電廠添購較驗電表設備經費似應
飭將原核定預算三千二百元未用款項儘先支用不敷之數准在
該廠三六年度經費預備費內開支另造追加預算書呈核以清款目
而符原委相應咨復

貴廳審核主稿賜會為荷此致

建設廳

財政廳



湖北省政府建設廳

此案內稱武昌水電廠添購較驗電表設備擬將核定之原預算未用款項作為結餘另編預算以免追加原預算種之不便此項經費並擬在該廠奉年度經常預備費內動支若語是是否可行應請

貴廳核奪賜覆憑為荷此致

財政廳

建設廳

八月廿日

附原費預算書三份



呈 處 政 市 昌 武

次要

考 備 示 批 辦 擬 由 事

建設 四科

擬武昌水電廠簽呈以擬購置較驗電表設備所需價款在該廠二十六年
度經常預備費內動支另編支付預算書請轉呈批示等情檢同原
預算書呈請
鑒核示遵由

預算書三份

附

件 號

62142

八月廿六日 四科

430 星期一 12時
省建字第 36946 號

收文 字第

呈 字 第 一 七 零 八 號

年 月 日

特 到

案據武昌水電廠簽稱：

查本廠二十五年年度擴充水電設備案內購辦水表電表及驗表設備一項業經編具預算書呈奉鈞處轉奉

湖北省政府二十五年七月三十日省建字第一四九二號指令核准在案，其中驗表設備部份原擬祇零購表件數種故原預算僅列三千一百八十九元，且因前購竟成公司舊標準器一具，尚可勉強應用，近因本廠電氣用戶激增，報裝電表者日多，故亦未即按照原定計劃預算實行購辦，該項舊標準器一具不敷應用，亟須添購此項設備，以應需要，經向各商行詢價結果，照原定計劃零購表件或改購單相電表試驗台全套均較原預算數超過甚多，爰即提經本廠購料委員會於本年八月九日舉行政修華西公司代辦變壓器比價會議時附帶議決，原購辦水表電表及驗表設備案即行結束，其中驗表設備部份未用之經費作為結餘，另編驗表設備預

算呈核等語紀錄在卷。茲擬改購單相電表試驗台全套，約需價洋五千四百元，擬在本廠二十六年度經常預備費內動支。理合造具預算書呈請鑒核轉呈核示。

等情；附呈預算書四份。據此查該廠電氣用戶日增，所請添購驗表設備，相屬需要，至將原預算未用之款作為結餘，另編預算，以免追加預算種種不便，並所需價款在該廠預備費內動支各節，亦尚可行。理合檢同原預算書三份備文呈請鈞府鑒核示遵，實為公便！

謹呈

湖北省政府主席黃


計呈武昌水電廠購置較驗電表設備經費支付預算書三份

武昌市政處處長楊錦呈



52

中華民國

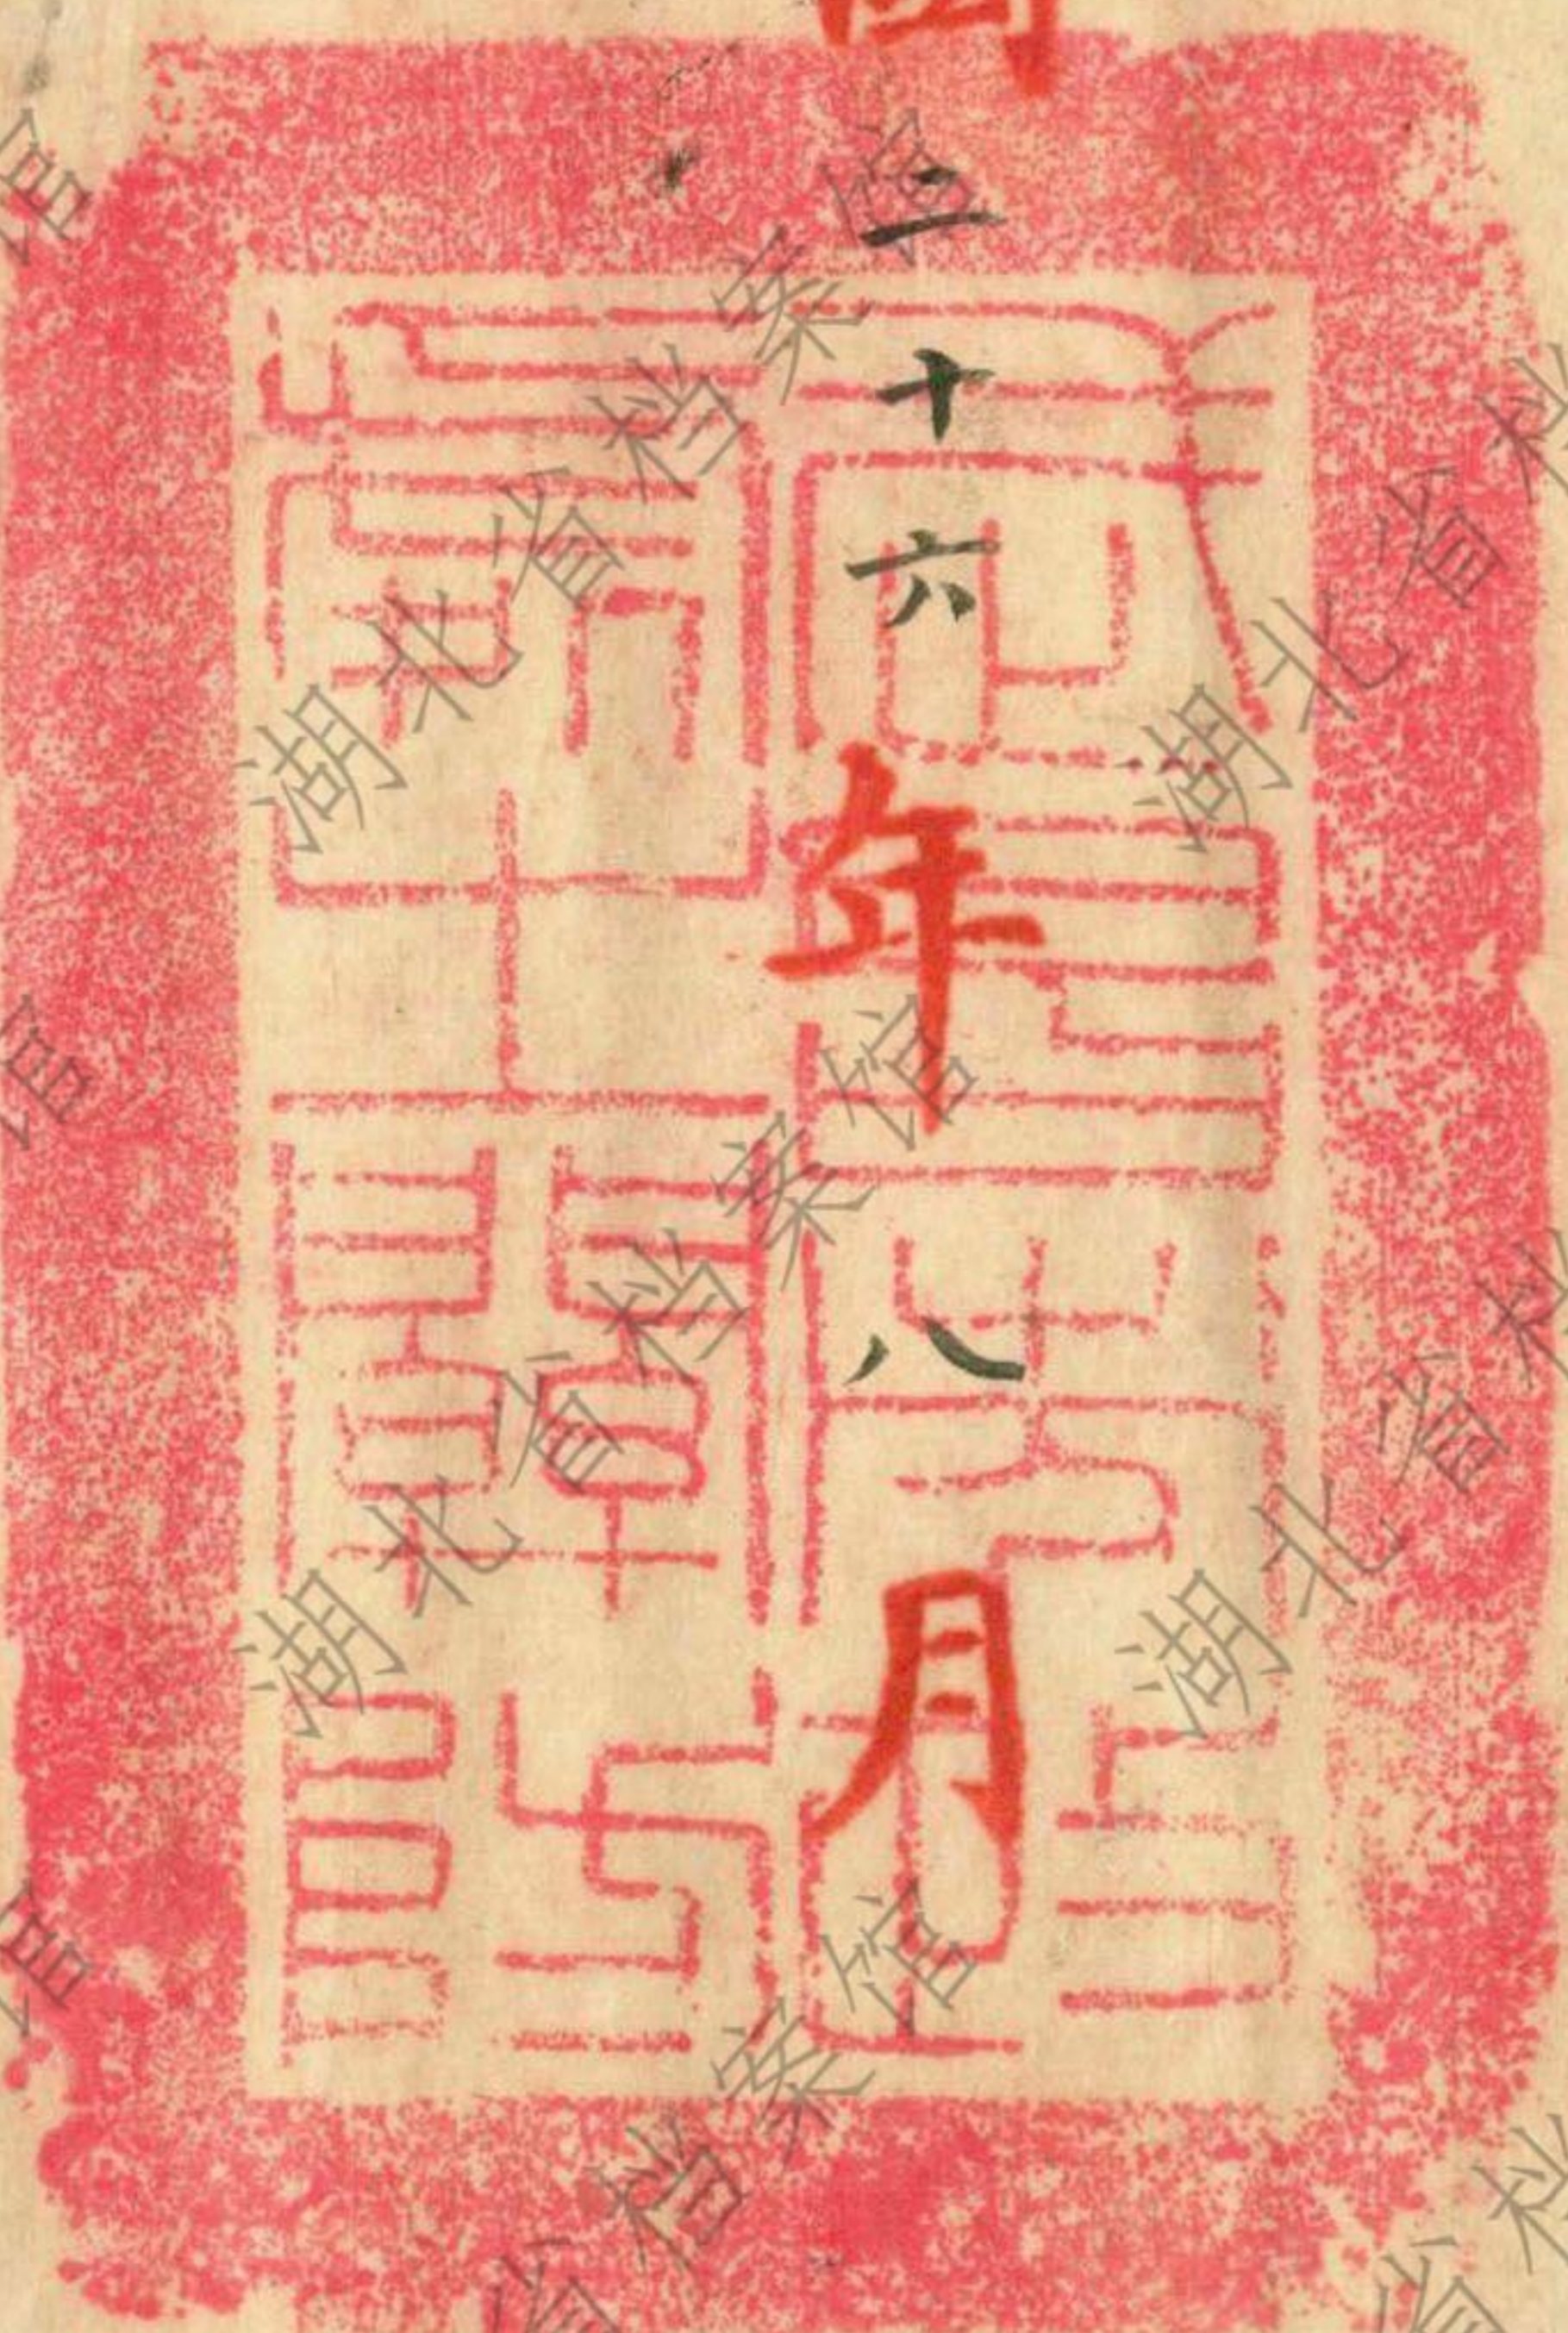

二十八

日

湖北省档案馆